

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/plytka-msp-81-do-vitother-ei6-ei4-viessmann-p-1218.html>

Płytki MSP-81 do Vitother EI6 / EI4 Viessmann



Cena brutto **327,12 zł**

Cena netto **265,95 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWIENIE**

Czas wysyłki **>3 dni**

Numer katalogowy **01396**

Producent **Viessman**

MODEL **PPE2**


Opis produktu

Płytki MSP-81 Vitother EI6 / EI4 do elektrycznego podgrzewacza wody Viessmann


Ustawienia

Ustawienia przełączników P - charakterystyka mocy dla uniwersalnych zespołów grzewczych 15/24/27 kW.




Zespół grzewczy 15kW	Zespół grzewczy 24kW	Zespół grzewczy 27kW
 9kW	 18kW	 27kW
 12kW	 21kW	
 15kW	 24kW	

Ustawienia przełączników F.



- 1 - Nie przestawiać - nastawa fabryczna OFF
- 2 - Nie przestawiać - nastawa fabryczna OFF
- 3 - Programowa kontrola powietrza w zespole grzejnym ON - włączona, OFF - wyłączona
- 4 - Blokada nastaw podgrzewacza ON -włączona, OFF - wyłączona

Opis płytki MSP

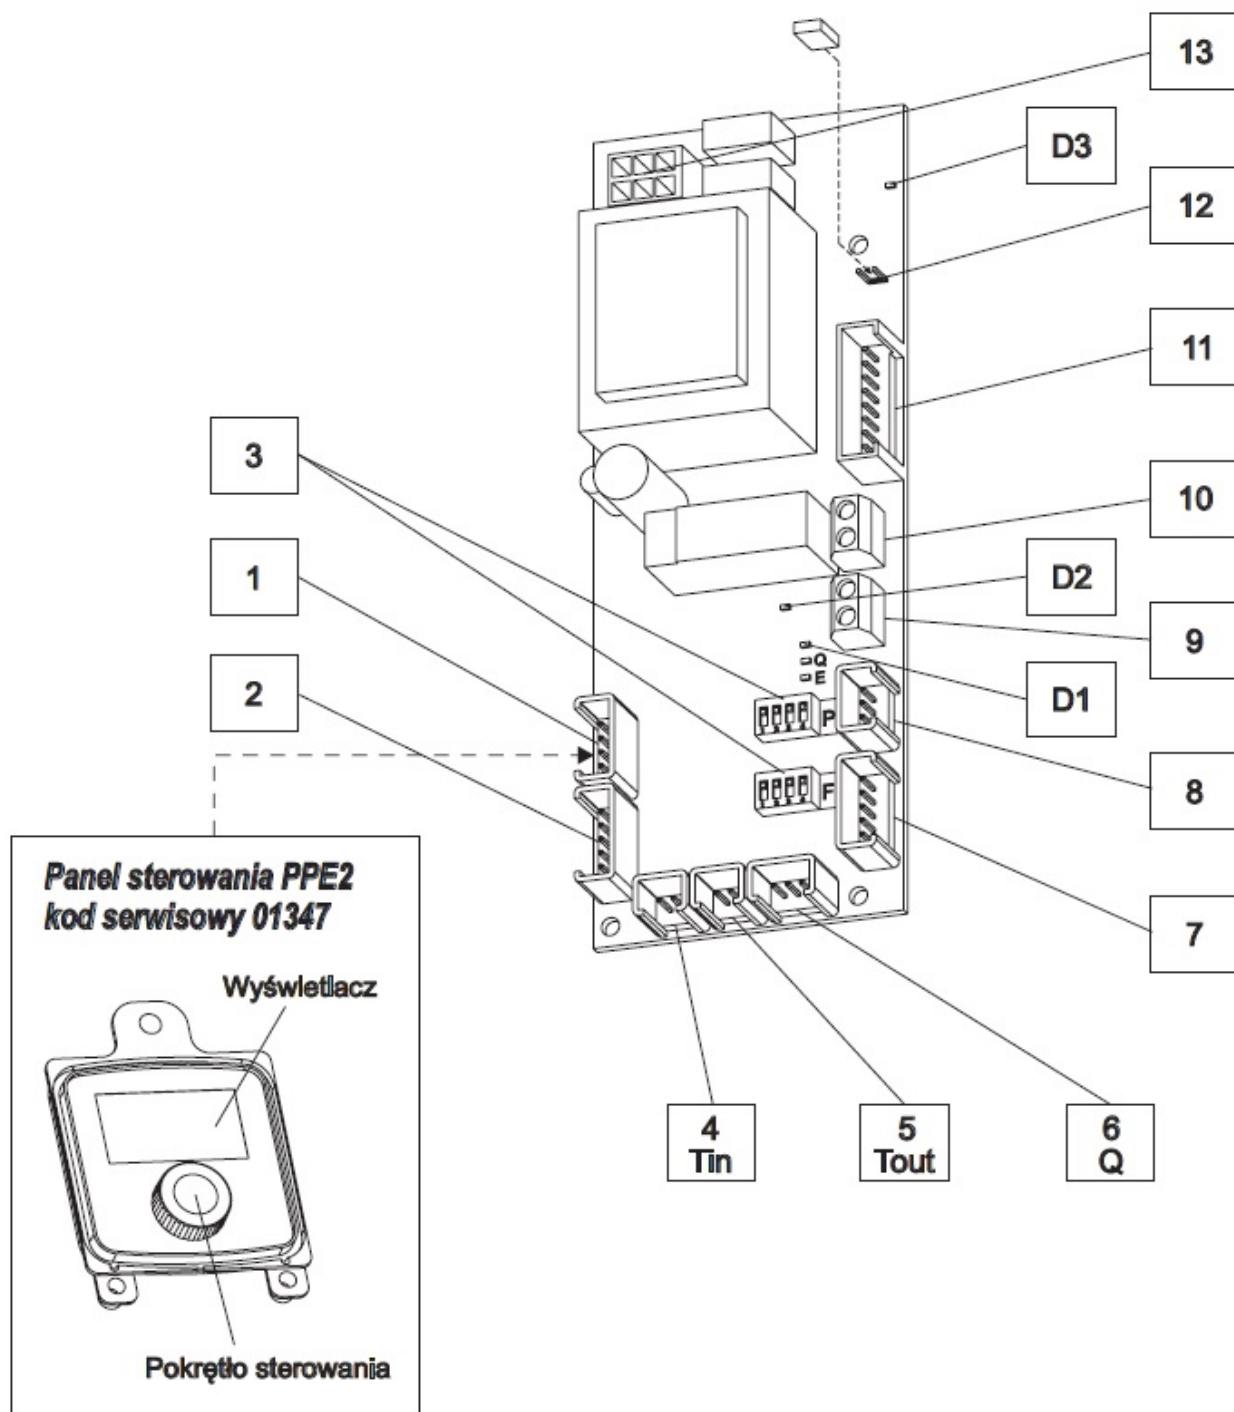

- 1 - NAST2 - Podłączenie panela sterowania PPE2
- 2 - NAST1 - Złącze nieużywane
- 3 - Switche konfiguracyjne F oraz P (tabela poniżej)
- 4 - Tin - Podłączenie czujnika temperatury wody wlotowej
- 5 - Tout - Podłączenie czujnika temperatury wody wylotowej
- 6 - Q - Podłączenie czujnika przepływu
- 7 - PROG - Złącze serwisowe
- 8 - TEST - Złącze testera
- 9 - NA - Wejście sygnału nadrzędnego
- 10 - BLOK - Wyjście sygnału nadrzędnego

- 11 - ZM - Podłączenie zespołu mocy
- 12 - JP2- Wyłączenie układu detekcji powietrza
założona zworka - brak detekcji powietrza
- 13 - Podłączenie czujnika powietrza, uziemienia
oraz zasilania z zespołu mocy
- Sygnalizacja diod E,Q,D1,D2,D3
- E - dioda czerwona - sygnalizacja grzania
 - nie świeci - brak grzania
 - miga - brak mocy
 - świeci - załączone grzanie
- Q - dioda zielona - sygnalizacja przepływu
 - nie świeci - brak przepływu
 - miga - za niski przepływ (